

# ALPHA1 L

Navodila za montažo in obratovanje





# ALPHA1 L

<b>English (GB)</b>	
Installation and operating instructions . . . . .	5
<b>Български (BG)</b>	
Упътване за монтаж и експлоатация . . . . .	29
<b>Čeština (CZ)</b>	
Montážní a provozní návod . . . . .	53
<b>Dansk (DK)</b>	
Monterings- og driftsinstruktion . . . . .	77
<b>Eesti (EE)</b>	
Paigaldus- ja kasutusjuhend . . . . .	101
<b>Español (ES)</b>	
Instrucciones de instalación y funcionamiento . . . . .	126
<b>Suomi (FI)</b>	
Asennus- ja käyttöohjeet . . . . .	151
<b>Français (FR)</b>	
Notice d'installation et de fonctionnement . . . . .	175
<b>Ελληνικά (GR)</b>	
Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας . . . . .	199
<b>Hrvatski (HR)</b>	
Montažne i pogonske upute . . . . .	224
<b>Magyar (HU)</b>	
Telepítési és üzemeltetési utasítás . . . . .	248
<b>Italiano (IT)</b>	
Istruzioni di installazione e funzionamento . . . . .	272
<b>Lietuviškai (LT)</b>	
Įrengimo ir naudojimo instrukcija . . . . .	296
<b>Latviešu (LV)</b>	
Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija . . . . .	321
<b>Nederlands (NL)</b>	
Installatie- en bedieningsinstructies . . . . .	345
<b>Polski (PL)</b>	
Instrukcja montażu i eksplotacji . . . . .	369
<b>Português (PT)</b>	
Instruções de instalação e funcionamento . . . . .	393
<b>Română (RO)</b>	
Instrucțiuni de instalare și utilizare . . . . .	417
<b>Srpski (RS)</b>	
Uputstvo za instalaciju i rad . . . . .	441
<b>Svenska (SE)</b>	
Monterings- och driftsinstruktion . . . . .	465
<b>Slovensko (SI)</b>	
Navodila za montažo in obratovanje . . . . .	489
<b>Slovenčina (SK)</b>	
Návod na montáž a prevádzku . . . . .	513
<b>Türkçe (TR)</b>	
Montaj ve kullanım kılavuzu . . . . .	537
<b>Українська (UA)</b>	

Інструкції з монтажу та експлуатації .....	561
<b>Macedonian (MK)</b>	
Упатства за монтирање и ракување .....	586
<b>Norsk (NO)</b>	
Installasjons- og driftsinstruksjoner .....	611
<b>Íslenska (IS)</b>	
Uppsetningar- og notkunarleiðbeiningar .....	635

# Slovensko (SI) Navodila za montažo in obratovanje

Prevod originalnega angleškega izvoda

## Vsebina

<b>1. Splošne informacije . . . . .</b>	<b>489</b>
1.1 Izjave o nevarnosti . . . . .	489
1.2 Opombe . . . . .	490
<b>2. Prevzem naprave . . . . .</b>	<b>490</b>
2.1 Pregled naprave . . . . .	490
2.2 Obseg dobave . . . . .	490
<b>3. Montaža naprave . . . . .</b>	<b>490</b>
3.1 Mehanska montaža . . . . .	490
3.2 Položaji črpalk . . . . .	491
3.3 Položaji krmilne omarice . . . . .	491
3.4 Električna priključitev . . . . .	492
3.5 Izolacija ohišja črpalke . . . . .	493
<b>4. Zagon naprave . . . . .</b>	<b>494</b>
4.1 Pred zagonom . . . . .	494
4.2 Zagon črpalk . . . . .	494
4.3 Odzračevanje črpalke . . . . .	494
<b>5. Predstavitev naprave . . . . .</b>	<b>494</b>
5.1 Opis naprave . . . . .	494
5.2 Namen . . . . .	495
5.3 Črpane tekočine . . . . .	495
5.4 Identifikacija . . . . .	496
5.5 Dodatna oprema . . . . .	497
<b>6. Funkcije krmiljenja . . . . .</b>	<b>499</b>
6.1 Nadzorna plošča . . . . .	499
6.2 Načini krmiljenja . . . . .	499
6.3 Krmilni signal . . . . .	500
6.4 Zmogljivost črpalke . . . . .	502
<b>7. Nastavitev naprave . . . . .</b>	<b>503</b>
7.1 Nastavitev vhodneg signala PWM . . . . .	504
<b>8. Servisiranje naprave . . . . .</b>	<b>504</b>
8.1 Demontaža naprave . . . . .	504
8.2 Demontaža vtiča . . . . .	504
<b>9. Iskanje okvar na napravi . . . . .</b>	<b>505</b>
9.1 Odblokiranje gredi . . . . .	505
<b>10. Tehnični podatki . . . . .</b>	<b>506</b>
10.1 Znižana napajalna napetost . . . . .	506
10.2 Dimenzijske, ALPHA1 L XX-40, XX-60, 15-65 . . . . .	507
10.3 Dimenzijske, ALPHA1 L 25-65 . . . . .	508
<b>11. Krivulje delovanja . . . . .</b>	<b>508</b>
11.1 Vodič po krivuljah delovanja . . . . .	508
11.2 Pogoji krivulj . . . . .	508
11.3 Krivulje zmogljivosti, ALPHA1 L XX-40 . . . . .	509
11.4 Krivulje zmogljivosti, ALPHA1 L XX-60 . . . . .	510
11.5 Krivulje zmogljivosti, ALPHA1 L XX-65 . . . . .	511
11.6 Krivulje zmogljivosti, ALPHA1 L XX-80 . . . . .	512
<b>12. Odlaganje naprave . . . . .</b>	<b>512</b>

## 1. Splošne informacije



Pred montažo naprave preberite ta dokument. Montaža in obratovanje morata biti skladna z lokalnimi predpisi ter sprejetimi pravili dobre prakse.

To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ter osebe brez izkušenj in znanja, vendar le, če jih nadzira ustrezno usposobljena oseba, oziroma znajo to napravo varno uporabljati in poznajo morebitne nevarnosti, povezane z njeno uporabo.



Oroci se ne smejo igrati z napravo. Oroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave brez nadzora odraslih.

## 1.1 Izjave o nevarnosti

V navodilih za namestitev in obratovanje, varnostnih navodilih ter navodilih za servisiranje družbe Grundfos so lahko prikazani spodnji simboli in stavki o nevarnosti.



### NEVARNOST

Označuje nevarno situacijo, ki bo povzročila smrt ali hudo telesno poškodbo, če je ne preprečite.



### OPOZORILO

Označuje nevarno situacijo, ki bi lahko povzročila smrt ali hudo telesno poškodbo, če je ne preprečite.



### POZOR

Označuje nevarno situacijo, ki bi lahko povzročila manjšo ali zmerno telesno poškodbo, če je ne preprečite.

Stavki o nevarnosti so oblikovani tako:

### SIGNALNA BESEDA

#### Opis nevarnosti

Posledice neupoštevanja opozorila

- Ukrepi za preprečevanje nevarnosti.

## 1.2 Opombe

V navodilih za namestitev in obratovanje, varnostnih navodilih ter navodilih za servisiranje družbe Grundfos so lahko prikazani spodnji simboli in opombe.



Upoštevajte ta navodila pri izdelkih, ki so odporni na eksplozijo.



Moder ali siv krog z belim grafičnim simbolom označuje, da je treba ukrepati.



Rdeč ali siv krog z diagonalno črto, morda tudi s črnim grafičnim simbolom, pomeni, da ne smejo biti sprejeti nobeni ukrepi oz. da morajo biti ustavljeni.



Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči okvaro ali poškodbo opreme.



Namigi in nasveti za preprostejše delo.

## 2. Prevzem naprave

### 2.1 Pregled naprave



#### OPOZORILO

#### Nevarnost poškodbe nog

Manjša ali zmerna telesna poškodba

- Pri odpiranju škatle in ravnanju z izdelkom nosite zaščitne čevlje.

Preverite, ali je prejeti izdelek v skladu z naročilom.

Preverite, ali se napetost in frekvanca izdelka ujemata z napetostjo in frekvenco na mestu namestitve. Glejte poglavje Napisna tablica.

#### Sorodne informacije

##### 5.4.1 Napisna tablica

### 2.2 Obseg dobave

V škatli so naslednji elementi:

- Črpalka ALPHA1 L,
- vtič za montažo,
- dve tesnilni in
- hitri vodnik.

## 3. Montaža naprave

### NEVARNOST

#### Električni udar

Smrt ali resna telesna poškodba



- Pred začetkom kakršnih koli del na izdelku izklopite napajanje. Zagotovite, da električnega napajanja ni mogoče nenamerno vklopiti.



### OPOZORILO

#### Nevarnost poškodbe nog

Manjša ali zmerna telesna poškodba

- Pri odpiranju škatle in ravnanju z izdelkom nosite zaščitne čevlje.



Namestitev mora izvesti usposobljeno osebje v skladu z lokalnimi predpisi.



Črpalko je treba vedno vgraditi z gredjo motorja v vodoravnem položaju znotraj  $\pm 5^\circ$ .


### 3.1 Mehanska montaža



Mehansko namestitev mora izvesti usposobljeno osebje v skladu z lokalnimi predpisi.


#### 3.1.1 Namestitev naprave

- Puščice na ohišju črpalke prikazujejo smer pretoka skozi črpalko. Glejte sl. Smer pretoka.
- Ko nameščate črpalko na cev, namestite priloženi tesnili. Črpalko namestite tako, da je gred motorja v vodoravnem položaju znotraj  $\pm 5^\circ$ . Glejte sl. Namestitev črpalke. Glejte tudi poglavje Položaji krmilne omarice.
- Pritrdite fittinge. Glejte sl. Privijanje fittingov.

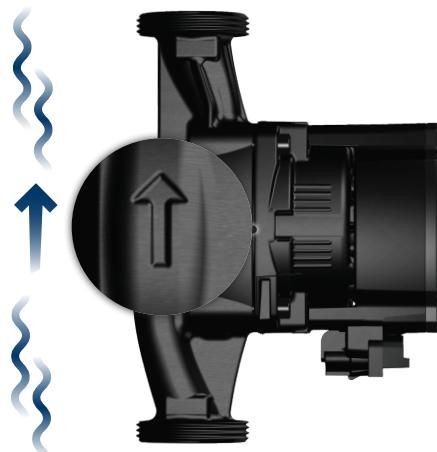


Smer pretoka

TM008535

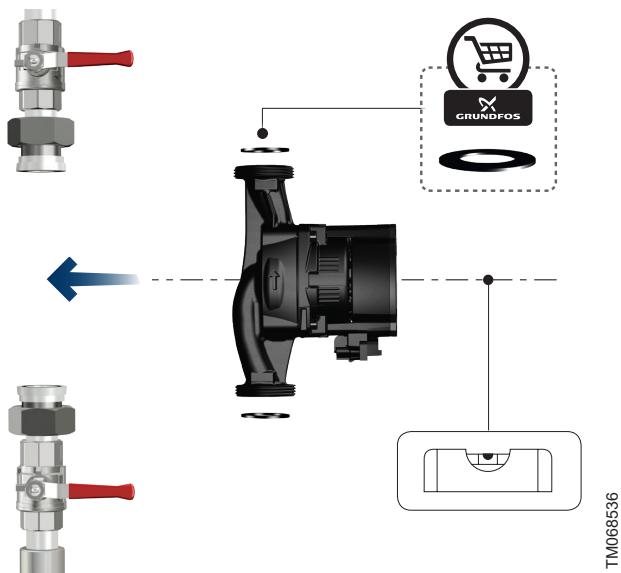

Namestitev črpalke

TM068536

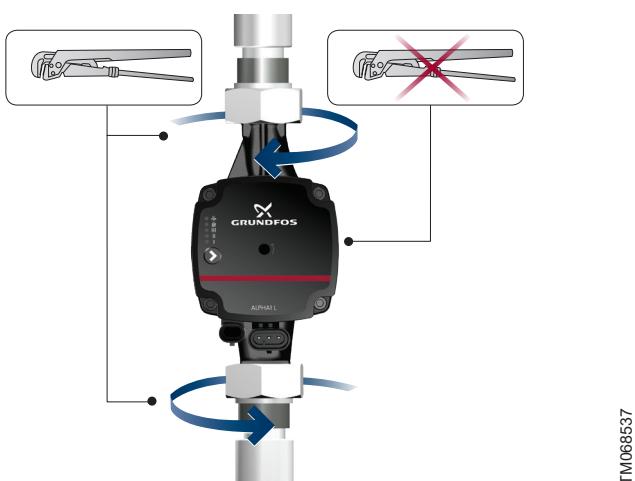

Privijanje fittingov

TM068537

### Sorodne informacije

#### 3.3 Položaji krmilne omarice

### 3.2 Položaji črpalke

Črpalko vedno namestite tako, da je gred motorja v vodoravnem položaju znotraj  $\pm 5^\circ$ . Črpalko ne namestite tako, da je gred motorja v navpičnem položaju. Glejte sl. Položaji črpalke, spodnja vrstica.

- Pravilno nameščena črpalka v navpični cevi. Glejte sl. Položaji črpalke, zgornja vrstica, levo.
- Pravilno nameščena črpalka v vodoravni cevi. Glejte sl. Položaji črpalke, zgornja vrstica, desno.



Položaji črpalke

### 3.3 Položaji krmilne omarice

#### NEVARNOST

##### Električni udar

Smrt ali resna telesna poškodba

- Pred začetkom kakršnih koli del na izdelku izklopite napajanje. Zagotovite, da električnega napajanja ni mogoče nenamerno vklopiti.

#### OPOZORILO

##### Vroča površina

Manjsa ali zmerna telesna poškodba

- Ohišje črpalke je lahko zaradi izredno vroče črpane tekočine vroče. Zaprite zaporne ventile na obeh straneh črpalke in počakajte, da se ohišje črpalke ohladi.


#### OPOZORILO

##### Tlačni sistem

Manjsa ali zmerna telesna poškodba

- Pred demontažo črpalke izpraznite sistem ali zaprite zaporne ventile na obeh straneh črpalke. Črpana tekočina je lahko izredno vroča in pod visokim tlakom.

Krmilno omarico je mogoče namestiti v katerem koli položaju. Glejte sl. Možni položaji krmilne omarice.

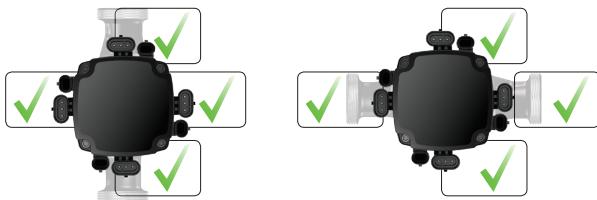

TM067297

Možni položaji krmilne omarice

#### 3.3.1 Spreminjanje položaja krmilne omarice

Korak	Dejanje	Slika
1	Prepričajte se, da so sesalni in tlačni ventili zaprti. Odvijte vijke na glavi črpalke.	 TM068539 TM06 8539 0918
2	Glavo črpalke obrnite v želeni položaj.	 TM068540 TM06 8540 0918
3	Ponovno namestite vijke na glavi črpalke.	 TM068541 TM06 8541 0918

TM068539  
TM06 8539 0918TM068540  
TM06 8540 0918TM068541  
TM06 8541 0918

### 3.4 Električna priključitev

#### NEVARNOST

##### Električni udar

Smrt ali resna telesna poškodba

- Vse električne priključke mora izvesti usposobljen strokovnjak v skladu z lokalnimi predpisi.



#### NEVARNOST

##### Električni udar

Smrt ali resna telesna poškodba

- Pred začetkom kakršnih koli del na izdelku izklopite napajanje. Zagotovite, da električnega napajanja ni mogoče nenamerno vklopiti.



#### NEVARNOST

##### Električni udar

Smrt ali resna telesna poškodba

- Črpalko zaščitno ozemljite.



#### NEVARNOST

##### Električni udar

Smrt ali resna telesna poškodba

- V primeru okvare izolacije je lahko okvarni tok pulzirajoč enosmerni tok. Pri namestitvi črpalke upoštevajte nacionalno zakonodajo glede zahtev za napravo na preostali tok in izbire te naprave.



Črpalka ni varnostna komponenta, zato je ni mogoče uporabiti za zagotavljanje funkcionalne varnosti pri končnem načinu uporabe.

- Zunanja zaščita motorja ni potrebna.
- Preverite, ali napajalna napetost in frekvenca ustreza vrednostim na tipski ploščici. Glejte poglavje Napisna tablica.
- Črpalko na električno napajanje priključite z vtičem, ki ji je bil priložen. Glejte korake od 1 do 7.

### Sorodne informacije

#### 5.4.1 Napisna tablica

### 3.4.1 Sestavljanje vtiča za namestitev

Ko-rak	Dejanje
--------	---------

#### Slika



- 1 Zrahljajte kabelsko uvodnico in odvijno matico v sredini pokrova priključka.

TM068542



- 2 Odstranite pokrov priključka.

TM070366




- 3 Povlecite napajalni kabel skozi kabelsko uvodnico in pokrov priključka.

TM068543



- 4 Olupite kabelske vodnike, kot je prikazano na sliki.

TM068544

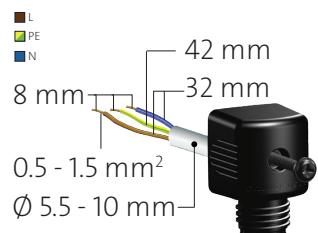


- 5 Zrahljajte vijke na napajalnem vtiču in priključite kabelske vodnike.

TM068546



TM068547

Korak	Dejanje	Slika
6	Privijte vijke na napajalnem vtiču.	 X 3 TM068548
7	Ponovno namestite pokrov priključka. Glejte A.  Opomba: Napajalni vtič je mogoče obrniti na stran za 90 ° kabelski vhod. Glejte B.	 TM068550   TM068549
8	Privijte navojno matico.	 TM068551
9	Privijte kabelsko uvodnico na napajalni vtič.	 TM068552
10	Vstavite napajalni vtič v moški vtič na črpalki.	 TM068553

### 3.5 Izolacija ohišja črpalke



TM068564

#### Izolacija ohišja črpalke

Izgubo topote iz črpalke in cevovoda lahko zmanjšate tako, da z izolacijskim ohišjem, ki ga lahko dodatno naročite, izolirate ohiše črpalke in cevi. Glejte poglavje Izolacijska ohišja.



Ne izolirajte krmilne omarice ali prekrijte nadzorne plošče.

#### Sorodne informacije

[5.5.2 Izolacijska ohišja](#)

## 4. Zagon naprave

### 4.1 Pred zagonom

Črpalko ne vklapljamte, dokler sistema ne napolnite s tekočino in odzračite. Prepričajte se, da je na vhodu črpalke na voljo potreben minimalni vhodni tlak. Glejte poglavje Tehnični podatki. Pri prvi uporabi črpalke morate odzračiti sistem. Glejte poglavje Odzračevanje črpalke. Črpalka se skozi sistem sama odzračuje.

### Sorodne informacije


[4.3 Odzračevanje črpalke](#)

[10. Tehnični podatki](#)

### 4.2 Zagon črpalke

Ko-rak	Dejanje	Slika
1	Odprite sesalne in tlačne ventile.	 TM068554
2	Vklopite električno napajanje.	  TM068555
3	Lučke na krmilni plošči nakazujejo, da je napajanje vklopljeno in črpalka obratuje.	 TM068556

### 4.3 Odzračevanje črpalke

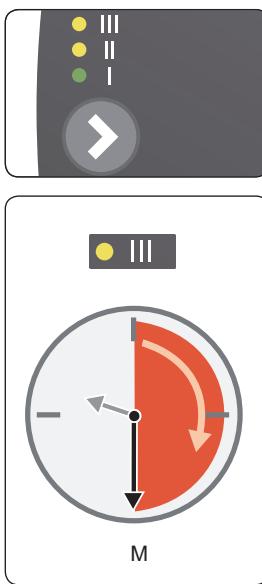

TM070153

### Odzračevanje črpalke

#### Poz. Opis

M Najmanj 30 minut

Majhni zračni mehurčki, ujeti v črpalki, lahko med zagonom črpalke povzročajo hrup. Vendar pa se hrup sčasoma zaradi samodejnega odzračevanja črpalke skozi sistem poleže.

Postopek odzračevanja lahko z naslednjimi koraki še pospešite:

- Črpalko z gumbom na krmilni plošči nastavite na hitrost III.
- Črpalka naj deluje približno 30 minut. Hitrost odzračevanja črpalke je odvisna od velikosti in zasnove sistema.

Ko je črpalka odzračena, bo hrup ponehal, črpalko pa lahko nastavite v skladu z navodili. Glejte poglavje Načini krmiljenja.



Črpalka ne sme obratovati na suho.



Črpalka je tovarniško nastavljena na način radiatorskega gretja.

### Sorodne informacije

[6.2 Načini krmiljenja](#)

## 5. Predstavitev naprave

### 5.1 Opis naprave

ALPHA1 L lahko uporabljate kot samostojno ali integrirano krožno črpalko v obstoječih sistemih kot nadomestilo ali v novih sistemih z bodisi spremenljivo ali stalno hitrostjo pretoka.

Črpalka samodejno nadzira diferenčni tlak s prilagajanjem delovanja črpalke dejanskim potrebam ogrevanja brez uporabe zunanjih komponent in se tako izogne:

- previsoka poraba energije
- nepravilen nadzor sistema
- hrupnosti v termostatskih ventilih in podobnih armaturah.

Hitrost lahko uravnavate z nizkonapetnostnim PWM (modulacija pulzne širine) signalom.

Hitrosti visoko učinkovitih črpalk ECM (elektronsko komutirani motorji), kot je ALPHA1 L, ne smete nadzorovati z zunanjim regulatorjem hitrosti, ki spreminja ali pulzira napajalno napetost.

#### 5.1.1 Tip modela

V teh navodilih za montažo in obratovanje je opisana črpalka ALPHA1 L. Tip modela je naveden na embalaži in tipski ploščici.

## 5.2 Namen

Črpalka je zasnovana za kroženje tekočin v ogrevalnih sistemih.  
Črpalke so primerne za naslednje sisteme:

- Sistemi s stalnim ali spremenljivim pretokom, kjer je zaželena optimizirana delovna točka črpalke.
- Montaža v obstoječe sisteme, kjer je diferenčni tlak črpalke, v obdobjih manjše potrebe po pretoku, previšok.
- Montaža v nove sisteme za samodejno prilagajanje delovanja potrebam pretoka brez uporabe obvodnega ventila ali podobnih dragih komponent.

## 5.3 Črpane tekočine

**!** Pri sistemih za toplo sanitarno vodo je priporočeno vzdrževanje temperature pod 65 °C zaradi preprečevanja nalaganja vodnega kamna.

### OPOZORILO

#### Gorljiv material

 Manjša ali zmerna telesna poškodba

- Črpalk ne uporabljajte za vnetljive tekočine, kot je dizelsko olje ali bencin.

### OPOZORILO

#### Jedka snov

 Manjša ali zmerna telesna poškodba

- Črpalke ne uporabljajte za agresivne tekočine, kot so kislina in morska voda.

Črpalka je primerena za čiste, redke, neagresivne in neeksplozivne medije brez trdnih ali dolgovlknastih sestavnih delcev kot tudi primesi mineralnih olj.

Voda v ogrevalnih sistemih mora ustrezati zahtevam veljavnih standardov o kakovosti vode v ogrevalnih sistemih, na primer nemškemu standardu VDI 2035.


Mešanice vode in sredstva proti zmrzovanju, kot je glikol, s kinematično viskoznostjo, nižjo od 10 mm<sup>2</sup>/s (10 cSt). Pri izbiri črpalke je treba upoštevati viskoznosti črpane tekočine. Če črpalko uporabljate za tekočino z višjo viskoznostjo, je hidravlična zmogljivost črpalke zmanjšana. Glejte poglavje Tehnični podatki za nadaljnje informacije.

## Sorodne informacije

[10. Tehnični podatki](#)

## 5.4 Identifikacija

### 5.4.1 Napisna tablica

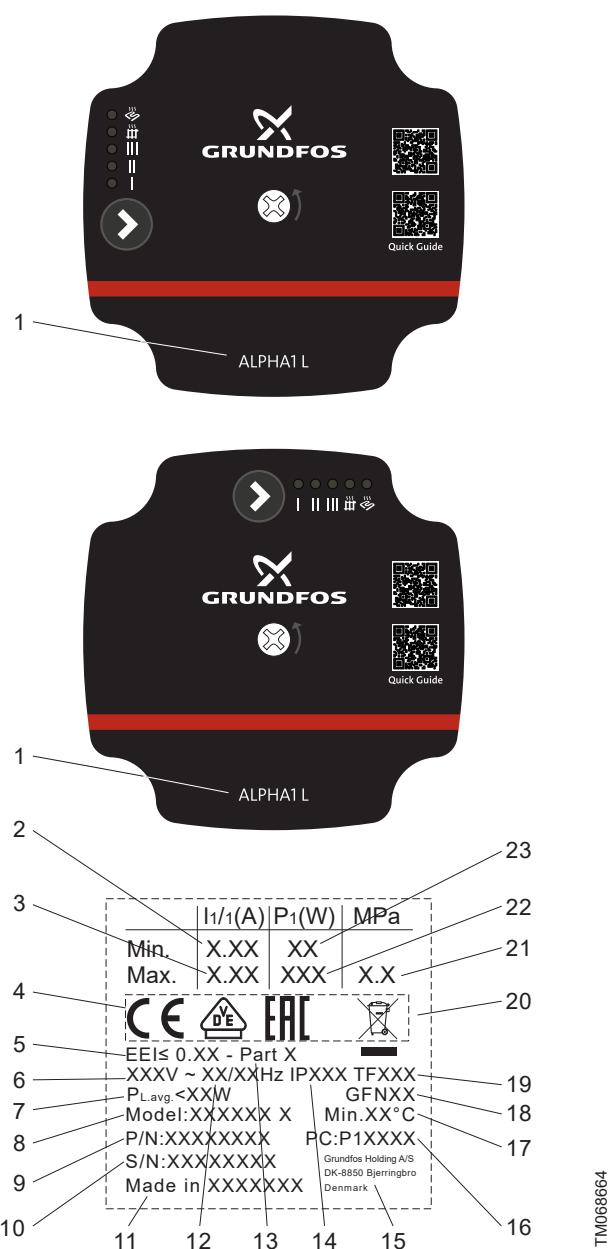

Tipska ploščica

Poz.	Opis
1	Ime črpalke
2	Najnižji tok [A]
3	Najvišji tok [A]
4	Oznaka CE in odobritve
5	Indeks energijske učinkovitosti, EEI
6	Napetost [V]
7	Povprečna vhodna moč PL, povprečje (uredba o okoljsko primerni zasnovi)
8	Oznaka modela
9	Številka izdelka
10	Serijska številka
11	Država izvora
12	Frekvenca [Hz]
13	Del, v skladu z EEI
14	Razred zaščite

Poz.	Opis
15	Ime in naslov proizvajalca
16	Koda izdelave: 1. in 2. številka: koda proizvodnega mesta 3. in 4. številka: leto 5. in 6. številka: teden
17	Najmanjša temperatura tekočine
18	Oznaka izdelka (zakonita koda izdelka)
19	TF razred
20	Simbol prečrtanega smetnjaka v skladu s standardom EN 50419
21	Največji sistemski tlak
22	Maksimalna vhodna moč [W]
23	Minimalna vhodna moč [W]

### 5.4.2 Razložitev kode

#### Primer

Koda	Pojasnilo
ALPHA1 L	Tip črpalke
25	Nazivni premer (DN) vhodnih in izhodnih priključkov [mm]
-40	Največja tlačna višina [dm] [:]: Ohišje črpalke iz železove litine
180	Vgradna dolžina [mm]

## 5.5 Dodatna oprema


### 5.5.1 Kompleti holandcev in ventilov

Številke izdelkov, holandci					
ALPHAX	Priklicuček	Rp	R		
		3/4	1	1 1/4	1
25-xx	G 1 1/2	529921	99672022	529821	529925
32-xx	G 2		509921	99672033	529924

G-navoji so v skladu s standardom EN ISO 228-1 valjaste oblike in ne tesnijo navoja. Potrebno je ploščato tesnilo. V ženske G-navoje lahko privijete samo valjaste moške G-navoje. G-navoji so standardni navoji na ohišju črpalke.

R-navoji so zožani zunanjii navoji v skladu s standardom EN 10226-1.

Rc- ali Rp-navoji so notranji navoji z zožanimi ali valjastimi navoji. V ženske Rc- ali Rp-navoje lahko privijete stožčaste moške R-navoje. Glejte sl. G-navoji in R-navoji.

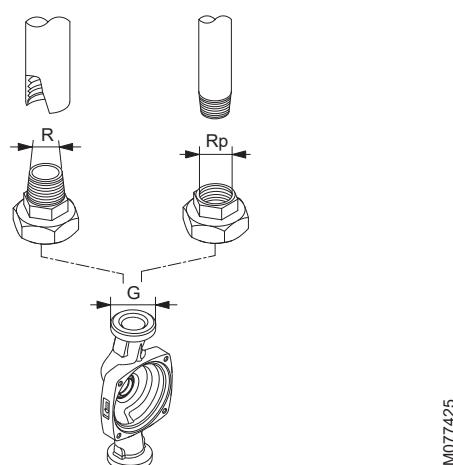

G-navoji in R-navoji

### 5.5.2 Izolacijska ohišja

Komplet dodatkov je prilagojen posameznemu tipu črpalke. Izolacijska ohišja zlahka namestite okoli črpalke in zaščitijo celotno ohišje črpalke.

Tip črpalke	Številka izdelka
ALPHA1 L XX-XX	99270706

### 5.5.3 Kabli in vtiči

Črpalka ima dva električna priključka: priključek za napajanje in krmilni signal.

#### Priklučitev na električno napajanje

Vtič za namestitev je priložen črpalki, na voljo pa je tudi kot dodatek.

Adapterji za napajalne kable so prav tako na voljo kot dodatna oprema.

#### Prikluček krmilnega signala

Kabelski priključek kontrolnega signala ima tri prevodnike: signalni vhod, signalni izhod in signalno referenco. Kabel priključite v krmilno omarico z vtičem mini Superseal. Glejte poglavje Nastavitev vhodnega signala PWM.. Dodatni signalni kabel je na voljo kot dodatna oprema. Dolžina kabla ne sme presegati 3 metrov.



*Mini Superseal vtič*

TM064414

Vodnik	Barva
Signalni vhod	Rjava
Referenca signala	Modra
Izhodni signal	Črna

Izdelek	Opis izdelka	Dolžina [mm]	Številka izdelka
	Vtič za namestitev		99439948
	Mini signalni kabel Superseal (vhodni signal PWM)	2000	99165309
	Napajalni kabel Superseal	2000	99198990
	Adapter napajalnega kabla: Superseal Molex adapter za kabel, prekrit	150	99165311
	Adapter napajalnega kabla: Superseal Volex adapter za kabel, prekrit	150	99165312

#### Sorodne informacije

[7.1 Nastavitev vhodnega signala PWM.](#)

## 6. Funkcije krmiljenja

### 6.1 Nadzorna plošča



Nadzorna plošča

Simbol	Opis
	Gumb
	Krivulja konstante ali krivulja konstantne hitrosti I, II ali III
	Način radiatorskega gretja (proporcionalni tlak)
	Način talnega gretja (konstantni tlak)

Na krmilni plošči je prikazano naslednje:

- Način krmiljenja po pritisku na gumb
- Stanje alarma

#### 6.1.1 Alarm ali opozorilo

Če je črpalka zaznala vsaj en alarm, se prva lučka LED spremeni iz zelene v rdečo. Ko je okvara odpravljena, krmilna plošča preklopi nazaj v stanje delovanja.

Glejte poglavje Iskanje okvar na napravi.

#### Sorodne informacije


9. [Iskanje okvar na napravi](#)

### 6.2 Načini krmiljenja

Črpalka ima sedem različnih načinov krmiljenja. V naslednjih poglavjih so podrobnejše opisani.

#### 6.2.1 Način radiatorskega gretja (tovarniška nastavitev).

Način radiatorskega gretja prilagaja obratovanje črpalke dejanski ogrevalni potrebi v sistemu glede na krivuljo proporcionalnega tlaka.

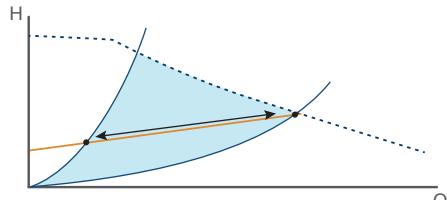

TM068815

Krivulja proporcionalnega tlaka


Tip sistema	Priporočen način krmiljenja	Alternativni način krmiljenja
Dvocevni sistem	Način radiatorskega gretja	Konstantna krivulja ali konstantna hitrost I, II ali III. Glejte poglavje Konstantna krivulja ali konstantna hitrost I, II ali III.

#### Sorodne informacije

- 6.2.3 [Konstantna krivulja ali konstantna hitrost I, II ali III](#)

#### 6.2.2 Način talnega gretja

Način talnega ogrevanja prilagaja delovanje črpalke dejanski potrebi po ogrevanju v sistemu glede na krivuljo konstantnega tlaka.

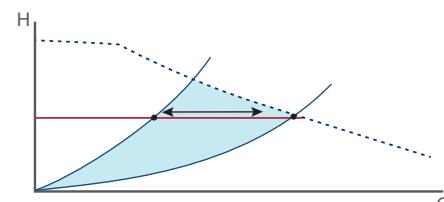


TM068816

Krivulja konstantnega tlaka

Tip sistema	Priporočen način krmiljenja	Alternativni način krmiljenja
Sistem talnega gretja	Način talnega gretja	Ni alternativ

### 6.2.3 Konstantna krivulja ali konstantna hitrost I, II ali III

Pri delovanju s konstantno krivuljo ali konstantno hitrostjo, črpalka deluje na konstantni krivulji. Delovanje črpalke sledi izbrani krivulji zmožljivosti I, II ali III. Glejte sl. Konstantna krivulja/krivulja konstantne hitrosti, na kateri je izbrana krivulja II.

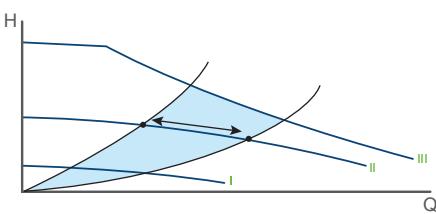

Konstantna krivulja/krivulja konstantne hitrosti

TM068822

Izbira nastavitev konstantne-krivulje/konstantne-hitrosti je odvisna od karakteristik sistema za ogrevanje, ki je v obravnavi.

### 6.2.4 Nastavitev črpalke za enocevne ogrevalne sisteme

Priporočene in alternativne nastavitev črpalke:

Tip sistema	Priporočen način krmiljenja	Alternativni način krmiljenja
Enocevni ogrevalni sistem	Konstantna krivulja ali konstantna hitrost I, II ali III. Glejte poglavje Konstantna krivulja ali konstantna hitrost I, II ali III.	Ni alternativ

#### Sorodne informacije

##### 6.2.3 Konstantna krivulja ali konstantna hitrost I, II ali III

### 6.2.5 Nastavitev črpalke za sisteme za toplo sanitarno vodo

Priporočene in alternativne nastavitev črpalke:

Tip sistema	Priporočen način krmiljenja	Alternativni način krmiljenja
Sistem sanitarne tople vode	Konstantna krivulja ali konstantna hitrost I, II ali III. Glejte poglavje Konstantna krivulja ali konstantna hitrost I, II ali III.	Ni alternativ

#### Sorodne informacije

##### 6.2.3 Konstantna krivulja ali konstantna hitrost I, II ali III

### 6.2.6 Preklapljanje s priporočene na alternativno nastavitev črpalke

Ogrevalni sistemi so relativno počasni sistemi, ki jih ni mogoče nastaviti na optimalno delovanje v nekaj minutah ali urah.

Če priporočena nastavitev črpalke ne zagotavlja želene porazdelitve toplote po sobah hiše, spremenite nastavitev črpalke na navedeno alternativno nastavitev.

### 6.3 Krmilni signal

Črpalko je mogoče krmiliti prek digitalnega nizkonapetostnega modulacijskega signala pulzne širine (PWM).

Signal PWM s kvadratnimi valovi je zasnovan za frekvenčno območje od 100 do 4,000 Hz. Signal PWM se uporablja za izbiro hitrosti (hitrostni ukaz) in kot povratni signal. Frekvenca PWM na povratnem signalu je v črpalki določena pri 75 Hz.


Za navodila glede priključitve glejte poglavje Nastavitev vhodnega signala PWM..

#### Cikel delovanja

$$d \% = 100 \times t/T$$

Primer	Ocena
$T = 2 \text{ ms} (500 \text{ Hz})$	$U_{IH} = 4-24 \text{ V}$
$t = 0,6 \text{ ms}$	$U_{IL} \leq 1 \text{ V}$
$d \% = 100 \times 0,6 / 2 = 30 \%$	$I_{IH} \leq 10 \text{ mA}$ (odvisno od $U_{IH}$ )

#### Primer

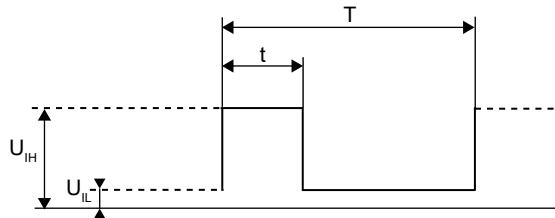

TM049911

#### Signal PWM

Okrajšava	Opis
T	Časovno obdobje [sec.]
d	Cikel delovanja [t/T]
$U_{IH}$	Visoka vhodna napetost
$U_{IL}$	Nizka vhodna napetost
$I_{IH}$	Visok vhodni tok


#### Sorodne informacije

##### 7.1 Nastavitev vhodnega signala PWM.

### 6.3.1 Vmesnik

Vmesnik črpalke je sestavljen iz elektronskega dela, ki je prek zunanjega krmilnega signala povezan s črpalko. Vmesnik prevede zunanji signal v vrsto signala, ki ga lahko mikroprocesor obdelava. Vmesnik poleg tega zagotavlja, da uporabnik ne more priti v stik z nevarno napetostjo, če se dotakne signalnih kablov, ko je na črpalko priključeno napajanje.

**Opomba:** "Ref. signal" je referenca signala brez povezave z zaščitno ozemljitvijo.

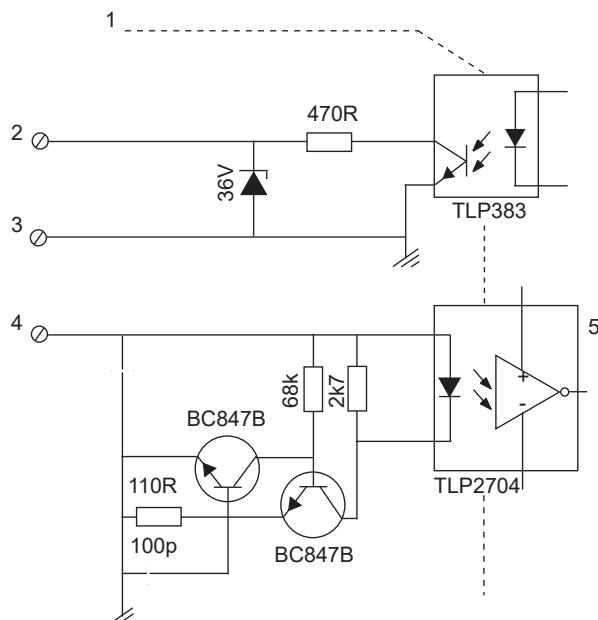


TM060787

Shematski prikaz, vmesnik

Poz.	Opis
1	Galvanska izolacija
2	Izhod PWM
3	Ref. signala
4	Vhod PWM
5	Elektronika črpalke

### 6.3.2 Vhodni signal PWM profila A (ogrevanje)

Črpalka deluje po krivuljah konstantne hitrosti glede na vhodni signal PWM. Hitrost se zmanjša, ko se poveča vrednost PWM. Če je signal PWM enak nič (0 VDC), bo črpalka preklopila na način krmiljenja, ki je bil izbran pred priključitvijo na signal PWM.

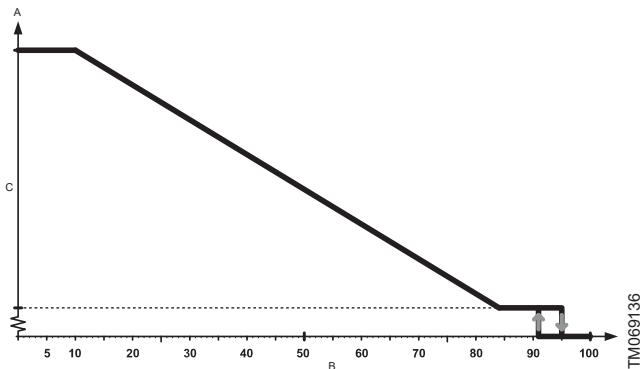

Vhodni signal PWM profila A (ogrevanje)

Poz.	Opis
A	Maks.
B	Vhodni signal PWM
C	Hitrost

#### Vhodni signal PWM [%] Stanje črpalke

≤ 10	Najvišja hitrost: najv.
> 10 / ≤ 84	Spremenljiva hitrost: od najm. do najv.
> 84 / ≤ 91	Najnižja hitrost: V
> 91/95	Območje histereze: vklop/izklop
> 95 ali ≤ 100	Način pripravljenosti: izklopljen


### 6.3.3 Povratni signal PWM

Povratni signal PWM ponuja informacije o črpalki kot v bus sistemih:

- trenutna poraba energije (natančnost  $\pm 2\%$  PWM signala)
- opozorilo
- alarm.

#### Alarmi

Izhodni signali alarmov so na voljo, ker so nekateri izhodni signali PWM namenjeni informacijam alarma. Če je izmerjena napajalna napetost nižja od določenega razpona napajalne napetosti, se izhodni signal nastavi na 75 %. Če je rotor zaradi uslediln v hidravlikni blokiran, se izhodni signal nastavi na 90 %, ker ima ta alarm višjo prioriteto. Glejte sl. Povratni signal PWM - poraba energije.

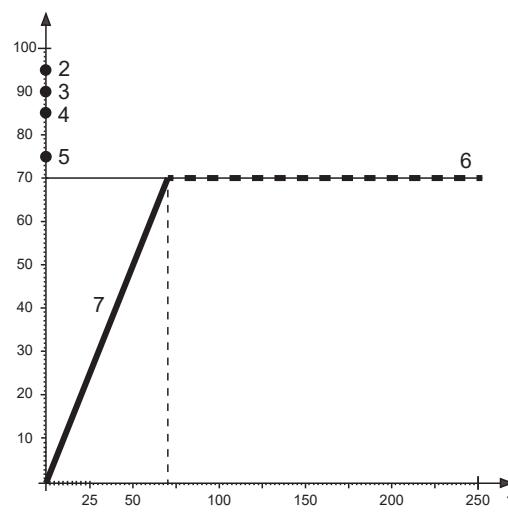

Povratni signal PWM - poraba energije

TM07136


Poz.	Opis
1	Moč [W]
2	Mirovanje (zaustavitev)
3	Zaustavitev alarma: okvara, blokirana črpalka
4	Zaustavitev alarma: električna okvara
5	Opozorilo
6	Saturacija pri 70 W.
7	Naklon: 1 W / % PWM

#### Podatki

Največja nazivna vrednost	Simbol	Vrednost
Frekvenčni vhod PWM z optičnim sklopnikom visoke hitrosti	f	100–4000 Hz
Zagotovljena poraba energije v stanju pripravljenosti		< 1 W
Nazivna vhodna napetost – visoka raven	U <sub>iH</sub>	4–24 V
Nazivna vhodna napetost – nizka raven	U <sub>iL</sub>	< 1 V
Visok vhodni tok	I <sub>iH</sub>	< 10 mA
Vhodni cikel delovanja	PWM	0-100 %
Izhodna frekvenca PWM, odprt zbiralnik	f	75 Hz $\pm 5\%$
Točnost izhodnega signala glede porabe energije	-	$\pm 2\%$ (signala PWM)
Izhodni cikel delovanja	PWM	0-100 %
Razčlenitev napetosti oddajnika zbiralnika na izhodnem tranzistorju	U <sub>c</sub>	< 70 V
Tok zbiralnika na izhodnem tranzistorju	I <sub>c</sub>	< 50 mA
Največja razpršitev moči na izhodnem tranzistorju	P <sub>R</sub>	125 mW
Delovna napetost Zenerjeve diode	U <sub>z</sub>	36 V
Največja razpršitev moči v Zenerjevi diodi	P <sub>z</sub>	300 mW

## 6.4 Zmogljivost črpalke

Slika Nastavitev črpalke glede na zmogljivost črpalke s krivuljami prikazuje razmerje med nastavitevjo črpalke in delovanjem črpalke.

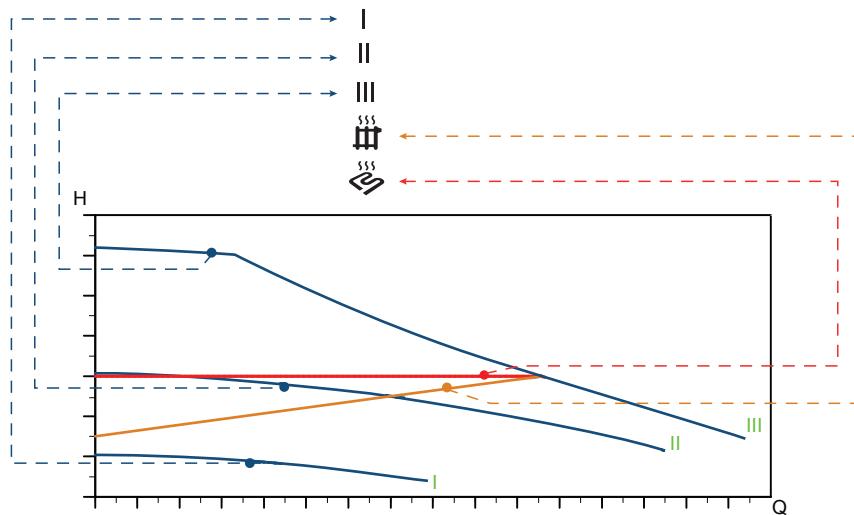

TM068818

Nastavitev črpalke glede na zmogljivost črpalke

Nastavitev	Krivulja črpalke	Funkcija
I	Konstantna krivulja ali konstantna hitrost I	Črpalka deluje s konstantno hitrostjo in posledično na konstantni krivulji. Črpalka je pri hitrosti I nastavljena na delovanje na najmanjši krivulji v vseh obratovalnih pogojih.
II	Konstantna krivulja ali konstantna hitrost II	Črpalka deluje s konstantno hitrostjo in posledično na konstantni krivulji. Črpalka je pri hitrosti II nastavljena na delovanje na vmesni krivulji v vseh obratovalnih pogojih.
III	Konstantna krivulja ali konstantna hitrost III	Črpalka deluje s konstantno hitrostjo in posledično na konstantni krivulji. Črpalka je pri hitrosti III nastavljena na delovanje na najvišji krivulji v vseh obratovalnih pogojih. S kratkotrajno nastavitevjo črpalke na hitrost III se lahko izvede hitro odzračenje.
	Način radiatorskega gretja (krivulja proporcionalnega tlaka)	Delovna točka črpalke se premika gor in dol po krivulji proporcionalnega tlaka glede na ogrevalec zahteve v sistemu. Tlačna višina je reducirana pri padanju potreb ogrevanja in povečana pri zvišanju ogrevanja.
	Način talnega gretja (krivulja konstantnega tlaka)	Delovna točka črpalke se premika levo ali desno po krivulji konstantnega tlaka glede na ogrevalec potrebe v sistemu. Ohranja se stalna tlačna višina, neodvisno od potreb ogrevanja.

## 7. Nastavitev naprave

Izdelek nastavite z gumbom na krmilni plošči. Nastavitev črpalk se spremeni ob vsakem pritisku gumba. LED lučke nakazujejo izbran način krmiljenja. Cikel predstavlja pet pritiskov na gumb.

Zaslon	Način krmiljenja
	Konstantna krivulja 1
	Konstantna krivulja 2
	Konstantna krivulja 3
	Način radiatorskega ogrevanja
	Način talnega ogrevanja
	PWM profil A Lučka LED utripa.
	Fiksna krivulja krmiljenja Lučke LED utripajo.

Črpalka samodejno omogoča način krmiljenja z vhodnim signalom PWM, ko je signalni kabel priključen, črpalka pa zaznava PWM signal. Če črpalka ne zazna signala PWM ali je signal enak 0, bo črpalka preklopila v način krmiljenja, ki je bil izbran pred priključitvijo na signal PWM. Za podrobnosti o nastavitevi vhodnega signala PWM glejte poglavje Nastavitev vhodneg signala PWM..

Za izbiro krivulje proporcionalnega tlaka pritisnite gumb in ga držite 3 sekunde. Če želite onemogoči ta način krmiljenja, pritisnite in držite gumb 3 sekunde.

Če želite izvedeti več o posameznem načinu krmiljenja, glejte poglavje Načini krmiljenja.



Črpalka je tovarniško nastavljena na način radiatorskega ogrevanja.

### Sorodne informacije

[6.2 Načini krmiljenja](#)

[7.1 Nastavitev vhodneg signala PWM.](#)

## 7.1 Nastavitev vhodnega signala PWM.

Če želite omogočiti način zunanjega krmiljenja (PWM profil A), morate signalni kabel priključiti na zunanjí sistem. Kabelski priključek ima tri prevodnike: signalni vhod, signalni izhod in signalno referenco.

Vodnik	Barva
Signalni vhod	Rjava
Referenca signala	Modra
Izhodni signal	Črna

Kabel ni dobavljen s črpalko, lahko pa ga naročite kot dodatno opremo. Dolžina kabla ne sme presegati 3 metrov.

 Kabel mora biti na krmilno omarico priključen preko mini Superseal vtiča. Glejte sl. Mini Superseal vtič.



Mini Superseal vtič

TM064414

### Nastavite signalni priključek

- Prepričajte se, da je črpalka izklopljena.
- Poiščite signalni priključek PWM na črpalki. Tri nožice v signalnem priključku niso pod napetostjo.
- Signalni kabel priključite z mini Superseal vtičem.
- Vklopite električno napajanje.
- Črpalka samodejno zazna, ali je na voljo veljaven PWM signal, in omogoči način krmiljenja na črpalki. Glejte sl. Priključitev signalnega kabla na črpalko ALPHA1 L. Če črpalka ne zazna signala PWM ali je signal enak 0, bo črpalka preklopila v način krmiljenja, ki je bil izbran pred priključitvijo na signal PWM.



Priklučitev signalnega kabla na črpalko ALPHA1 L

## 8. Servisiranje naprave

### NEVARNOST

#### Električni udar

Smrt ali resna telesna poškodba



- Vse električne priključke mora izvesti usposobljen strokovnjak v skladu z lokalnimi predpisi.

### NEVARNOST

#### Električni udar

Smrt ali resna telesna poškodba



- Pred začetkom kakršnih koli del na izdelku izklopite napajanje. Zagotovite, da električnega napajanja ni mogoče nenamerno vklopiti.

### OPOZORILO

#### Vroča površina

Manjša ali zmerna telesna poškodba



- Ohišje črpalke je lahko zaradi izredno vroče črpane tekočine vroče. Zaprite zaporne ventile na obeh straneh črpalke in počakajte, da se ohišje črpalke ohladi.

### OPOZORILO

#### Tlačni sistem

Manjša ali zmerna telesna poškodba



- Pred demontažo črpalke izpraznite sistem ali zaprite zaporne ventile na obeh straneh črpalke. Črpana tekočina je lahko izredno vroča in pod visokim tlakom.



Vsa popravila mora izvesti usposobljen servisni tehnik.

## 8.1 Demontaža naprave

- Izklopite električno napajanje.
- Izvlecite vtič. Navodila za demontažo črpalke najdete v poglavju Demontaža vtiča.
- Zaprite obozaporna ventila na obeh straneh črpalke.
- Razrahljajte fittinge.
- Odstranite črpalko iz sistema.

### Sorodne informacije

#### 8.2 Demontaža vtiča

- Zrahljajte kabelsko uvodnico in odvijte navojno matico v sredini pokrova priključka.
- Odstranite pokrov priključka.
- Zrahljajte vijke na napajalnem vtiču in izključite kabelske vodnike.
- Povlecite napajalni kabel skozi kabelsko uvodnico in pokrov priključka.

## 9. Iskanje okvar na napravi

Če je črpalka zaznala vsaj en alarm, se prva lučka LED spremeni iz zeleno v rdečo. Če je alarm aktiven, diode LED označujejo vrsto alarma, ki je opredeljena na sl. Tabela iskanja okvar.



Če je hkrati aktivnih več alarmov, diode LED označujejo samo napako z najvišjo prioriteto. Prioriteta je določena z zaporedjem v tabeli.

Ko ni več aktivnih alarmov, krmilna plošča preklopi nazaj na prikaz stana delovanja in prva lučka LED se spremeni z rdeče na zeleno.

### NEVARNOST

#### Električni udar

Smrt ali resna telesna poškodba

- Pred začetkom kakršnih koli del na izdelku izklopite napajanje. Zagotovite, da električnega napajanja ni mogoče nenamerno vklopiti.

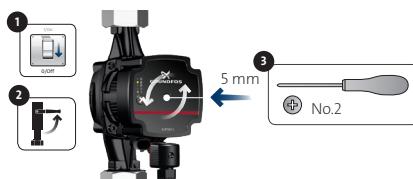
Zaslon	Stanje	Rešitev
	TM068566 Alarm Črpalka se izklopi. Črpalka je zamašena.	Oblokirajte gred. Glejte poglavje Odblokiranje gredi.  TM071414
	TM068569 Alarm Črpalka se izklopi. Nizka napajalna napetost.	Preverite, ali črpalka prejema dovolj napajalne napetosti.  TM068570
	TM068572 Alarm Črpalka se izklopi. Električna napaka.	Zamenjajte črpalko in jo poslajte v najbližji servisni center Grundfos.  TM070387

Tabela iskanja okvar

### 9.1 Odblokiranje gredi

Če je črpalka zamašena, morate odblokirati gred. Dostop do naprave za odblokiranje črpalke je mogoč na sprednji strani črpalke, pri tem pa vam ni treba odstraniti krmilne omarice. Moč naprave je dovolj velika, da lahko odmaši črpalke, ki se zaustavijo zaradi apnenca, če je bila črpalka npr. med poletjem izklopljena.

#### Postopek:

1. Izklopite električno napajanje.
2. Zaprite ventile.
3. Poiscičite odblokirni vijak na sredini krmilne omarice. S križnim izvijačem velikosti 2 potisnite odblokirni vijak noter.
4. Ko lahko vijak obrnete v nasprotni smeri urinega kazalca, je gred odblokirana. Po potrebi ponovite 3. korak.
5. Vklopite električno napajanje.



TM071414

Odblokiranje gredi



Pred, med in po odblokiranju je naprava zatesnjena in ne sme puščati vode.

### OPOZORILO

#### Vroča površina

Manjsa ali zmerna telesna poškodba

- Ohišje črpalke je lahko zaradi izredno vroče črpane tekočine vroče. Zaprite zaporne ventile na obeh straneh črpalke in počakajte, da se ohišje črpalke ohladi.

### OPOZORILO

#### Tlačni sistem

Manjsa ali zmerna telesna poškodba

- Pred demontažo črpalke izpraznite sistem ali zaprite zaporne ventile na obeh straneh črpalke. Črpana tekočina je lahko izredno vroča in pod visokim tlakom.

## 10. Tehnični podatki

<b>Pogoji delovanja</b>		
Raven zvočnega tlaka	Raven zvočnega tlaka je manjša od 32 dB(A).	
Relativna vlažnost	Maksimalno 95 % v okoljih brez kondenziranja	
Sistemski tlak	PN 10: Največ 1,0 MPa (10 barov)	
Vhodni tlak	Temperatura tekočine 75 °C 95 °C	Najnižji vhodni tlak 0,005 MPa (0,05 bara), 0,5 m tlačne višine 0,05 MPa (0,5 bara), 5 m tlačne višine
Največji vhodni tlak	1 MPa (10 bar)	
Temperatura okolice	0–55 °C	
Temperatura tekočine	2–95 °C	
Tekočina	Maksimalna mešanica vode/propilen glikola je 50 %.	
Viskoznost	Maksimalno 10 mm <sup>2</sup> /s	
Največja višina vgradnje	2000 m nadmorske višine	
<b>Električni podatki</b>		
Napajalna napetost	1 x 230 V – 15 %/+ 10 %, 50/60 Hz, PE	
Izolacijski razred	F	
Poraba energije v stanju pripravljenosti	< 1 W	
Vkljupni tok	< 4 A	
Vkllop/izklop napajanja minimalnega časa preklopa	Ni posebnih zahtev.	
<b>Drugi podatki</b>		
Zaščita motorja	Črpalka ne potrebuje zunanje zaščite motorja.	
Razred zaščite	IPX4D	
Temperaturni razred (TF)	TF95	
Določene vrednosti EEI	ALPHA1 L XX-40: EEI ≤ 0,20 ALPHA1 L XX-60: EEI ≤ 0,20 ALPHA1 L XX-65: EEI ≤ 0,20 ALPHA1 L XX-80: EEI ≤ 0,20	

Temperatura tekočine mora biti zaradi preprečevanje nabiranja kondenzata v statorju vedno višja od temperature okolice.


### 10.1 Znižana napajalna napetost

Delovanje črpalke je zagotovljeno nad 160 V izmeničnega toka z zmanjšano učinkovitostjo.

Če napetost pada pod 190 V izmeničnega toka, je prek signala PWM poslano opozorilo o nizki napetosti.

Če napetost pada pod 150 V izmeničnega toka, se črpalka ustavi in prikaže alarm.

## 10.2 Dimenzijs, ALPHA1 L XX-40, XX-60, 15-65

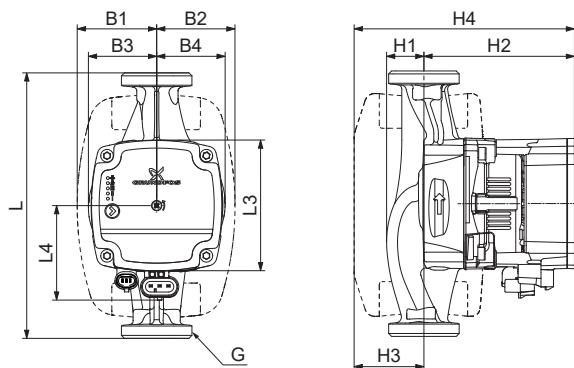


TM071242

ALPHA1 L XX-40, XX-60, XX80, 15-65

Tip črpalke	Dimenzijs [mm]											
	L	L3	L4	B1	B2	B3	B4	H1	H2	H3	H4	G
ALPHA1 L 15-40	130	88	72	54	54	46	47	25	102	47	149	G 1
ALPHA1 L 15-60	130	88	72	54	54	46	47	25	102	47	149	G 1
ALPHA1 L 15-65	130	88	72	54	54	46	47	25	102	47	149	G 1
ALPHA1 L 20-40	130	88	72	54	54	46	47	25	102	47	149	G 1 1/4
ALPHA1 L 20-60	130	88	72	54	54	46	47	25	102	47	149	G 1 1/4
ALPHA1 L 25-40	130	88	72	54	54	46	47	25	102	47	149	G 1 1/2
ALPHA1 L 25-40	180	88	72	54	54	46	46	25	102	47	149	G 1 1/2
ALPHA1 L 25-60	130	88	72	54	54	46	47	25	102	47	149	G 1 1/2
ALPHA1 L 25-60	180	88	72	54	54	46	46	25	102	47	149	G 1 1/2
ALPHA1 L 25-80	180	88	72	54	54	46	46	25	102	47	149	G 1 1/2
ALPHA1 L 32-40	180	88	72	54	54	46	48	26	102	47	149	G 2
ALPHA1 L 32-60	180	88	72	54	54	46	48	26	102	47	149	G 2
ALPHA1 L 32-80	180	88	72	54	54	46	48	26	102	47	149	G 2

### 10.3 Dimenzijs, ALPHA1 L 25-65

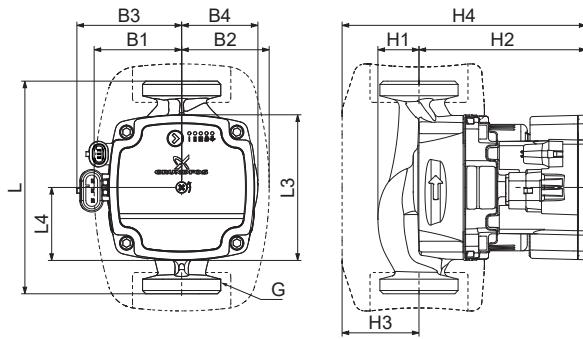

TM071316

ALPHA1 L 25-65

Tip črpalke	Dimenzijs [mm]											
	L	L3	L4	B1	B2	B3	B4	H1	H2	H3	H4	G
ALPHA1 L 25-65	130	89	45	54	54	72	47	25	102	47	149	G 1 1/2

## 11. Krivulje delovanja

### 11.1 Vodič po krivuljah delovanja

Vsaka črpalka ima svojo krivuljo učinkovitosti.


Vsaka krivulja zmogljivosti ima svojo krivuljo moči (P1). Krivulja moči prikazuje porabo energije črpalke v vatih pri določeni krivulji učinkovitosti.

### 11.2 Pogoji krivulj

Spodnje smernice se nanašajo na pogoje krivulj delovanja, ki jih najdete na naslednjih straneh:

- Testna tekočina: voda brez vsebnosti zraka.
- Krivulje se nanašajo na gostoto  $\rho = 983,2 \text{ kg/m}^3$  in temperaturo tekočine  $60^\circ\text{C}$ .
- Vse krivulje predstavljajo povprečne vrednosti, zato jih ne smete uporabljati kot zajamčene krivulje. Če je zahtevana zajamčena minimalna zmogljivost, morate opraviti posamezne meritve.
- Krivulje veljajo za kinematično viskoznost  $u = 0,474 \text{ mm}^2/\text{s}$  ( $0,474 \text{ cST}$ ).
- EEI vrednosti, dobljene v skladu z EN 16297, del 3.

## 11.3 Krivulje zmogljivosti, ALPHA1 L XX-40

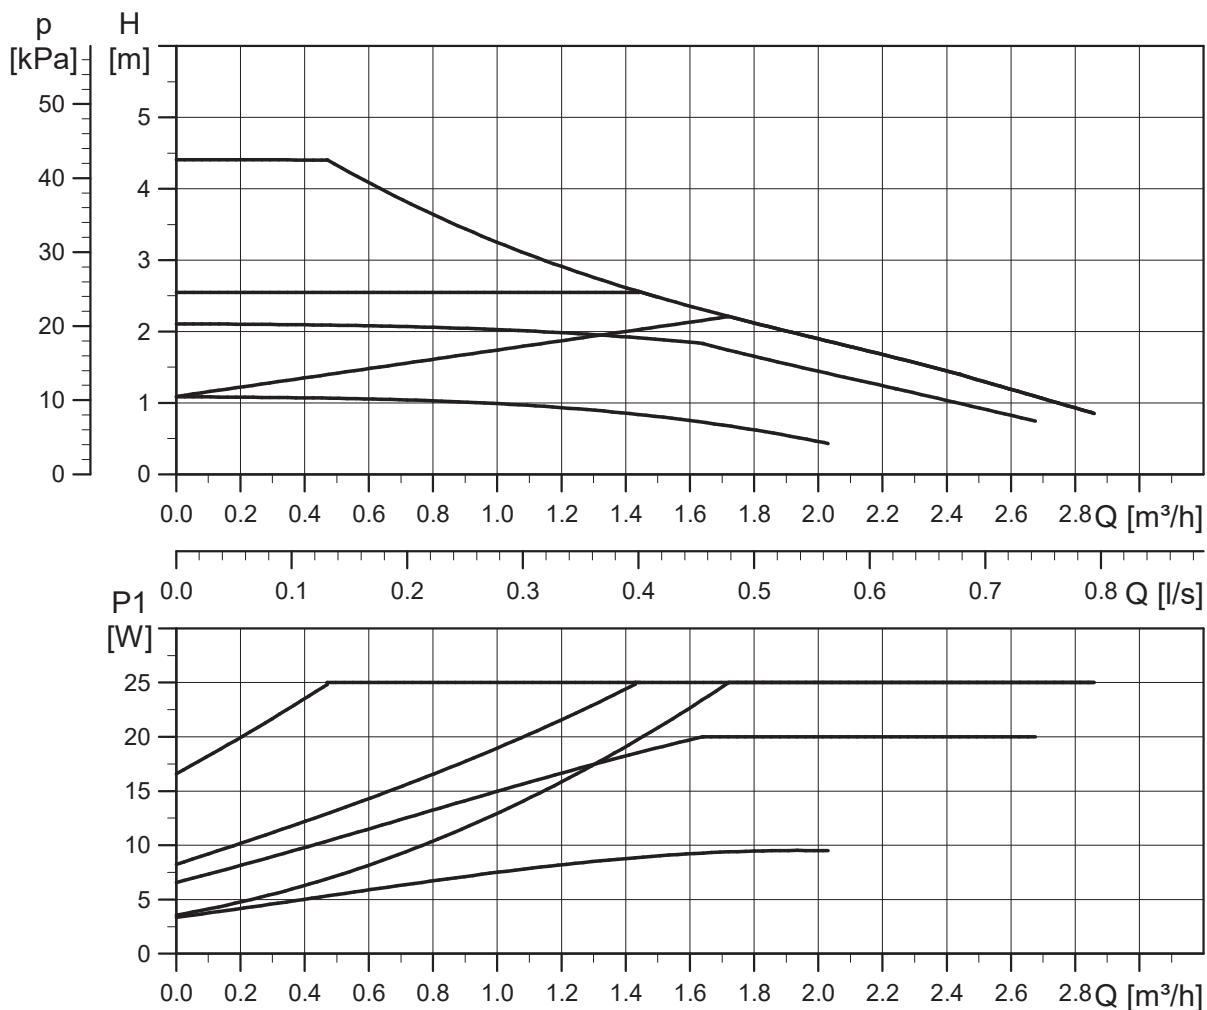


ALPHA1 L XX-40

Nastavitev	$P_1$ [W]	$I_1$ [A]
Min.	4	0.05
Maks.	25	0.26

TM070797

## 11.4 Krivulje zmogljivosti, ALPHA1 L XX-60

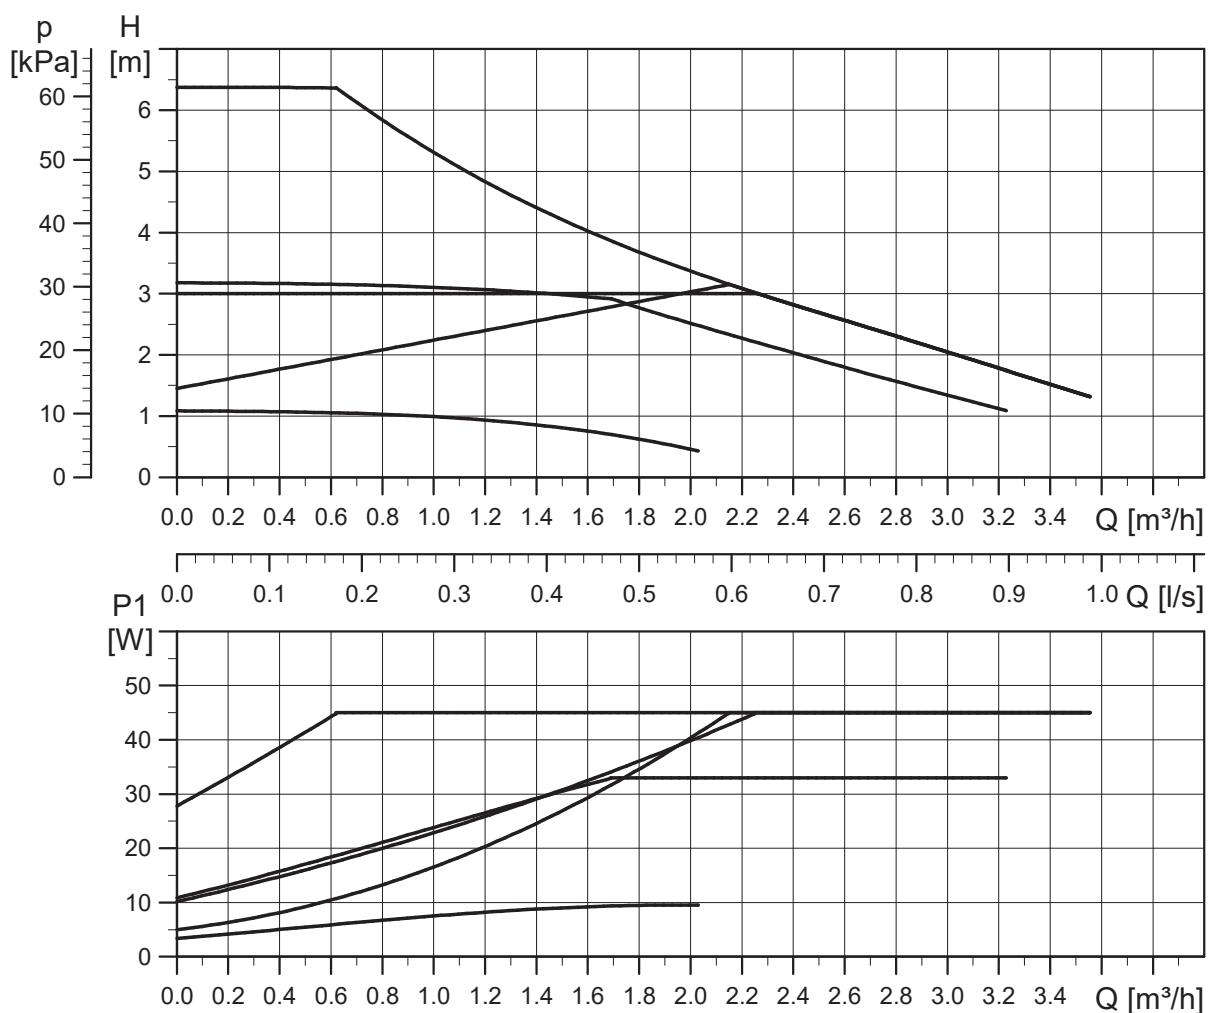


TM070798

ALPHA1 L XX-60

Nastavitev	$P_1$ [W]	$I_1$ [A]
Min.	4	0.05
Maks.	45	0.42

## 11.5 Krivulje zmogljivosti, ALPHA1 L XX-65

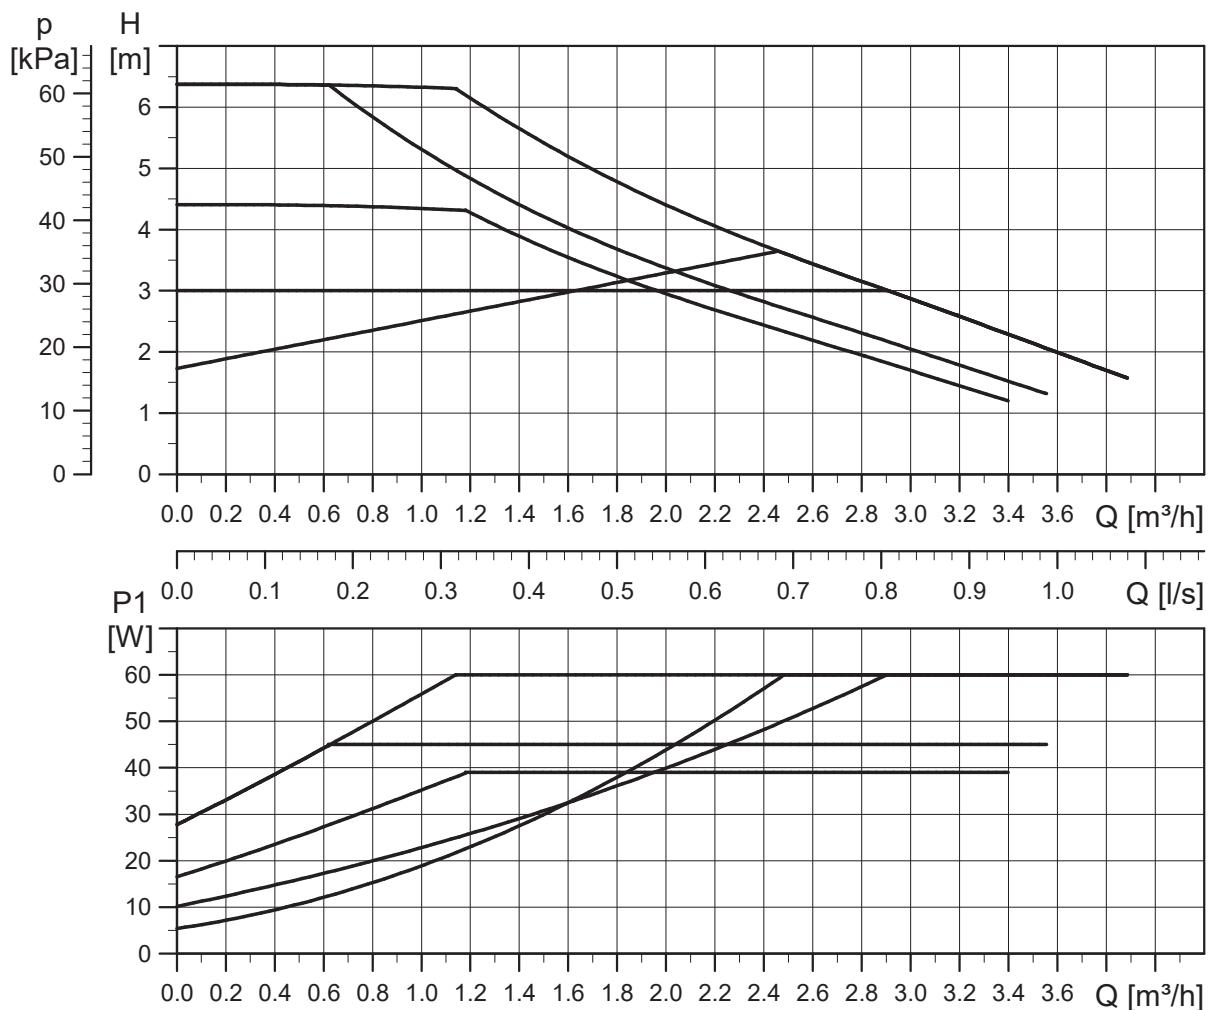


ALPHA1 L XX-65

Nastavitev	$P_1$ [W]	$I_1$ [A]
Min.	4	0.05
Maks.	60	0.52

TM070799

## 11.6 Krivulje zmogljivosti, ALPHA1 L XX-80

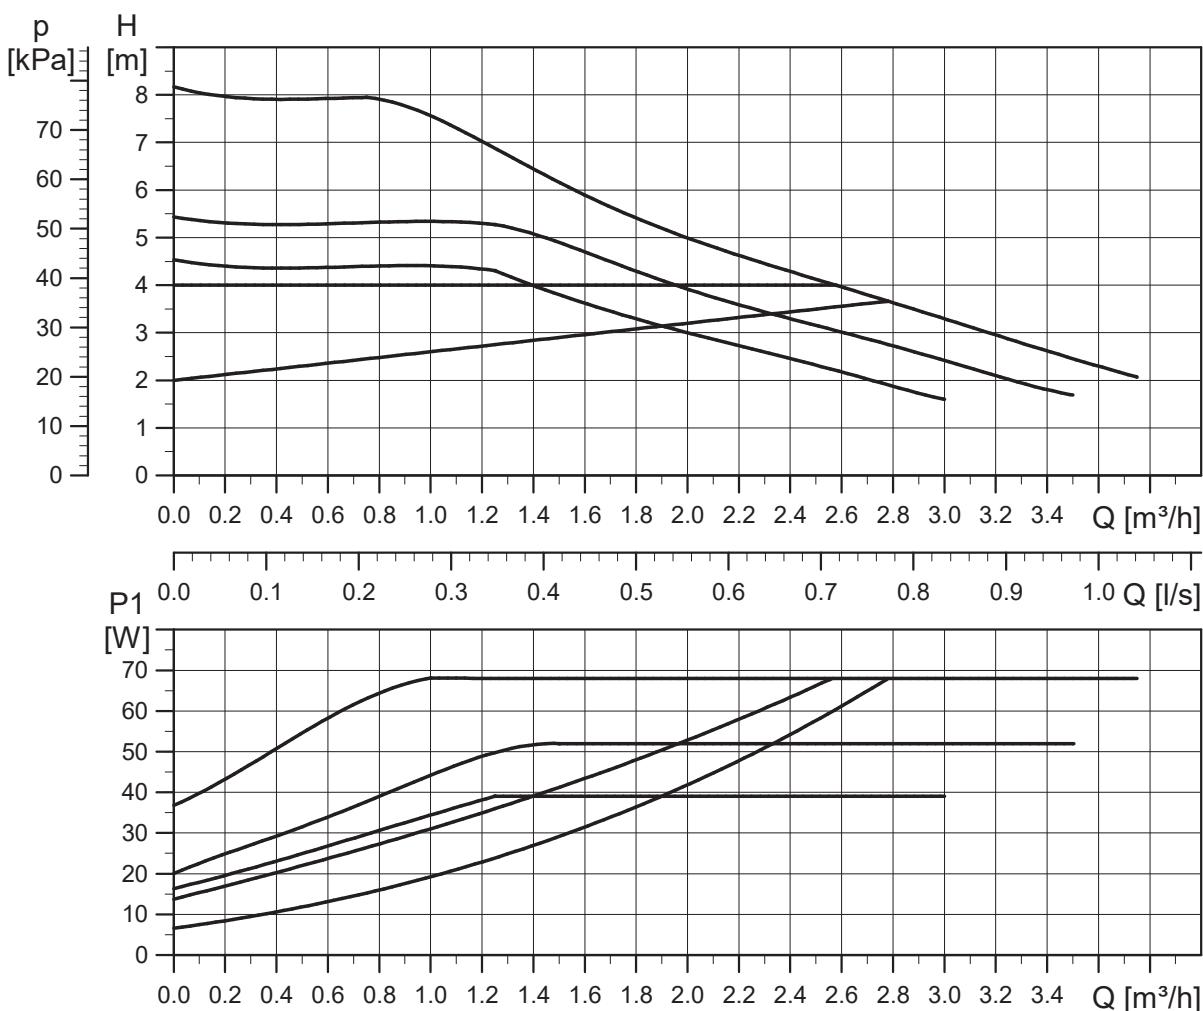

ALPHA1 L XX-80

Nastavitev	P1 [W]	I <sub>1</sub> [A]
Min.	4	0.05
Maks.	68	0.61

## 12. Odlaganje naprave

To napravo in njene dele je treba odstraniti na okolju prijazen način.

- Uporabite javna ali zasebna podjetja za odvoz odpadkov.
- Če to ni mogoče, se obrnite na najbližje podjetje ali servisno delavnico Grundfos.



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku označuje, da morate izdelek zavreči ločeno od gospodinjskih odpadkov. Ko izdelek, ki je označen s tem simboliom, doseže konec življenjske dobe, ga odnesite na zbirno mesto, ki ga določijo lokalni organi za odstranjevanje odpadkov. Z ločenim zbiranjem in recikliranjem teh izdelkov pomagate pri varovanju okolja in zdravju ljudi.

Oglejte si tudi informacije o življenjski dobi na spletnem mestu  
[www.grundfos.com/product-recycling](http://www.grundfos.com/product-recycling)

<b>Argentina</b> Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A. Ruta Panamericana km. 37.500 Industin 1619 - Garín Pcia. de B.A. Tel.: +54-3327 414 444 Fax: +54-3327 45 3190	<b>Estonia</b> GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ Peterburi tee 92G 11415 Tallinn Tel.: +372 606 1690 Fax: +372 606 1691	<b>Lithuania</b> GRUNDFOS Pumps UAB Smolensko g. 6 LT-03201 Vilnius Tel.: +370 52 395 430 Fax: +370 52 395 431	<b>South Africa</b> GRUNDFOS (PTY) LTD 16 Lascelles Drive, Meadowbrook Estate 1609 Germiston, Johannesburg Tel.: (+27) 10 248 6000 Fax: (+27) 10 248 6002 E-mail: lgradidge@grundfos.com
<b>Austria</b> GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H. Grundfosstraße 2 A-5082 Grödig/Salzburg Tel.: +43-6246-883-0 Fax: +43-6246-883-30	<b>Finland</b> OY GRUNDFOS Pumput AB Truukkikuja 1 FI-01360 Vantaa Tel.: +358-(0) 207 889 500	<b>Malaysia</b> GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd. 7 Jalan Peguan U1/25 Glenmarie Industrial Park 40150 Shah Alam, Selangor Tel.: +60-3-5569 2922 Fax: +60-3-5569 2866	<b>Spain</b> Bombas GRUNDFOS España S.A. Camino de la Fuentecilla, s/n E-28110 Algete (Madrid) Tel.: +34-91-848 8800 Fax: +34-91-628 0465
<b>Belgium</b> N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. Boomsesteenweg 81-83 B-2630 Aartselaar Tel.: +32-3-870 7300 Fax: +32-3-870 7301	<b>France</b> Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. Parc d'Activités de Chesnes 57, rue de Malcombe F-38290 St. Quentin Fallavier (Lyon) Tel.: +33-4 74 82 15 15 Fax: +33-4 74 94 10 51	<b>Mexico</b> Bombas GRUNDFOS de México S.A. de C.V. Boulevard TLC No. 15 Parque industrial Stiva Aeropuerto Apodaca, N.L. 66600 Tel.: +52-81-8144 4000 Fax: +52-81-8144 4010	<b>Sweden</b> GRUNDFOS AB Box 333 (Lunnagårdsgatan 6) 431 24 Mölndal Tel.: +46 31 332 23 000 Fax: +46 31 331 94 60
<b>Belarus</b> Представительство ГРУНДФОС в Минске 220125, Минск ул. Шафферская, 11, оф. 56, БЦ «Порт» Тел.: +375 17 397 397 3 +375 17 397 397 4 Факс: +375 17 397 397 1 E-mail: minsk@grundfos.com	<b>Germany</b> GRUNDFOS GMBH Schlüterstr. 33 40699 Erkrath Tel.: +49-(0) 211 929 69-0 Fax: +49-(0) 211 929 69-3799 E-mail: infoservice@grundfos.de Service in Deutschland: kundendienst@grundfos.de	<b>Netherlands</b> GRUNDFOS Netherlands Veluwezoom 35 1326 AE Almere Postbus 22015 1302 CA ALMERE Tel.: +31-88-478 6336 Fax: +31-88-478 6332 E-mail: info_gnl@grundfos.com	<b>Switzerland</b> GRUNDFOS Pumpen AG Bruggacherstrasse 10 CH-8117 Fällanden/ZH Tel.: +41-44-806 8111 Fax: +41-44-806 8115
<b>Bosnia and Herzegovina</b> GRUNDFOS Sarajevo Zmaja od Bosne 7-7A BiH-71000 Sarajevo Tel.: +387 33 592 480 Fax: +387 33 590 465 www.ba.grundfos.com E-mail: grundfos@bih.net.ba	<b>Greece</b> GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. 20th km. Athinon-Markopoulou Av. P.O. Box 71 GR-19002 Peania Tel.: +0030-210-66 83 400 Fax: +0030-210-66 46 273	<b>Hong Kong</b> GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. Unit 1, Ground floor, Siu Wai industrial Centre 29-33 Wing Hong Street & 68 King Lam Street, Cheung Sha Wan Kowloon Tel.: +852-27861706 / 27861741 Fax: +852-27858664	<b>Taiwan</b> GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 7 Floor, 219 Min-Chuan Road Taichung, Taiwan, R.O.C. Tel.: +886-4-2305 0868 Fax: +886-4-2305 0878
<b>Brazil</b> BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 630 CEP 09850 - 300 São Bernardo do Campo - SP Tel.: +55-11 4393 5533 Fax: +55-11 4343 5015	<b>Hungary</b> GRUNDFOS Hungária Kft. Tópark u. 8 H-2045 Törökpalánk Tel.: +36-23 511 110 Fax: +36-23 511 111	<b>Norway</b> GRUNDFOS Pumper A/S Strømsveien 344 Postboks 235, Leirdal N-1011 Oslo Tel.: +47-22 90 47 00 Fax: +47-22 32 21 50	<b>Thailand</b> GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 92 Chaloem Phraikit Rama 9 Road Dokmai, Pravej, Bangkok 10250 Tel.: +66-2-725 8999 Fax: +66-2-725 8998
<b>Bulgaria</b> Grundfos Bulgaria EOOD Slatina District Iztochna Tangenta street no. 100 BG - 1592 Sofia Tel.: +359 2 49 22 200 Fax: +359 2 49 22 201 E-mail: bulgaria@grundfos.bg	<b>India</b> GRUNDFOS Pumps India Private Limited 118 Old Mahabalipuram Road Thoraipakkam Chennai 600 097 Tel.: +91-44 2496 6800	<b>Poland</b> GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. ul. Klonowa 23 Baranowo k. Poznania PL-62-081 Przeźmierowo Tel.: +(48-61) 650 13 00 Fax: +(48-61) 650 13 50	<b>Turkey</b> GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti. Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan dede Caddesi 2. yol 200. Sokak No. 204 41490 Gebze Kocaeli Tel.: +90 - 262-679 7979 Fax: +90 - 262-679 7905 E-mail: satis@grundfos.com
<b>Canada</b> GRUNDFOS Canada inc. 2941 Brighton Road Oakville, Ontario L6H 6C9 Tel.: +1-905 829 9533 Fax: +1-905 829 9512	<b>Indonesia</b> PT GRUNDFOS Pompa Graha intriub 2 & 3 Jln. Ciliilitan Besar No.454. Makasar, Jakarta Timur ID-Jakarta 13650 Tel.: +62 21-469-51900 Fax: +62 21-460 6910 / 460 6901	<b>Portugal</b> Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A. Rua Calvet de Magalhães, 241 Apartado 1079 P-2770-153 Paço de Arcos Tel.: +351-21-440 76 00 Fax: +351-21-440 76 90	<b>Ukraine</b> Бізнес Центр Європа Столичне шосе, 103 м. Київ, 03131, Україна Tel.: (+38 044) 237 04 00 Fax: (+38 044) 237 04 01 E-mail: ukraine@grundfos.com
<b>China</b> GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd. 10F The Hub, No. 33 Suhong Road Minhang District Shanghai 201106 PRC Tel.: +86 21 612 252 22 Fax: +86 21 612 253 33	<b>Ireland</b> GRUNDFOS (Ireland) Ltd. Unit A, Merrywell Business Park Ballymount Road Lower Dublin 12 Tel.: +353-1-4089 800 Fax: +353-1-4089 830	<b>Romania</b> GRUNDFOS Pompe România SRL S-PARK BUSINESS CENTER, Clădirea A2, etaj 2 Str. Tipografilor, Nr. 11-15, Sector 1, Cod 013714 Bucuresti, Romania Tel.: 004 021 2004 100 E-mail: romania@grundfos.ro	<b>United Arab Emirates</b> GRUNDFOS Gulf Distribution P.O. Box 16768 Jebel Ali Free Zone, Dubai Tel.: +971 4 8815 166 Fax: +971 4 8815 136
<b>Columbia</b> GRUNDFOS Colombia S.A.S. Km 1.5 vía Siberia-Cota Conj. Potrero Chico, Parque Empresarial Arcos de Cota Bod. 1A. Cota, Cundinamarca Tel.: +57(1)-2913444 Fax: +57(1)-8764586	<b>Italy</b> GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. Via Gran Sasso 4 I-20060 Truccazzano (Milano) Tel.: +39-02-95838112 Fax: +39-02-95309290 / 95838461	<b>United Kingdom</b> GRUNDFOS Pumps Ltd. Grovebury Road Leighton Buzzard/Beds. LU7 4TL Tel.: +44-1525-850000 Fax: +44-1525-850011	<b>U.S.A.</b> GRUNDFOS Water Utility Headquarters 856 Koomey Road Brookshire, Texas 77423 USA
<b>Croatia</b> GRUNDFOS CROATIA d.o.o. Buzinski prilaz 38, Buzin HR-10010 Zagreb Tel.: +385 1 6595 400 Fax: +385 1 6595 499 www.hr.grundfos.com	<b>Japan</b> GRUNDFOS Pumps K.K. 1-2-3, Shin-Miyakoda, Kita-ku Hamamatsu 431-2103 Japan Tel.: +81 53 428 4760 Fax: +81 53 428 5005	<b>Russia</b> ООО Грундфос Россия ул. Школьная, 39-41 Москва, RU-109544, Russia Тел. (+7) 495 564-88-00 (495) 737-30-00 Факс (+7) 495 564 8811 E-mail grundfos.moscow@grundfos.com	<b>Uzbekistan</b> Grundfos Tashkent, Uzbekistan The Representative Office of Grundfos Kazakhstan in Uzbekistan 38a, Oybek street, Tashkent Tel.: +(998) 71 150 3290 / 71 150 3291 Fax: +(998) 71 150 3292
<b>Czech Republic</b> GRUNDFOS Sales Czechia and Slovakia s.r.o. Čajkovského 21 779 00 Olomouc Tel.: +420-585-716 111	<b>Korea</b> GRUNDFOS Pumps Korea Ltd. 6th Floor, Aju Building 679-5 Yeoksam-dong, Gangnam-ku, 135-916 Seoul, Korea Tel.: +82-2-5317 600 Fax: +82-2-5633 725	<b>Singapore</b> GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. 25 Jalan Tukang Singapore 619264 Tel.: +65-6681 9688 Faxax: +65-6681 9689	<b>Serbia</b> Grundfos Srbija d.o.o. Omladinskih brigada 90b 11070 Novi Beograd Tel.: +381 11 2258 740 Fax: +381 11 2281 769 www.rs.grundfos.com
<b>Denmark</b> GRUNDFOS DK A/S Martin Bachs Vej 3 DK-8850 Bjerringbro Tel.: +45-87 50 50 50 Fax: +45-87 50 51 51 E-mail: info_GDK@grundfos.com www.grundfos.com/DK	<b>Latvia</b> SIA GRUNDFOS Pumps Latvia Deglava biznesa centrs Augsta Deglava ielā 60 LV-1035, Riga, Tel.: +371 714 9640, 7 149 641 Fax: +371 914 9646	<b>Slovakia</b> GRUNDFOS s.r.o. Prievorská 4D 821 09 BRATISLAVA Tel.: +421 2 5020 1426 sk.grundfos.com	<b>Slovenia</b> GRUNDFOS LJUBLJANA, d.o.o. Leskoškova 9e, 1122 Ljubljana Tel.: +386 (0) 1 568 06 10 Fax: +386 (0) 1 568 06 19 E-mail: tehniksi-si@grundfos.com

be think innovate

---

<b>99253352 08.21</b>
ECM: 1318390

© 2021 Grundfos Holding A/S, all rights reserved.

Trademarks displayed in this material, including but not limited to Grundfos, the Grundfos logo and "be think innovate" are registered trademarks owned by The Grundfos Group. All rights reserved.

**GRUNDFOS** 